

南部國家碘片儲存庫視察結果

壹、前言：

本會於 101 年完成 40 萬盒(80 萬錠)碘片之採購，並整合跨部會資源，與國防部共同完成國家碘片儲存庫之建置，可供核電廠緊急應變計畫區內外之民眾、應變人員及境內外核災應變團體(包括國軍、警察與救難團體)使用，以因應核災發生後民眾安全防護所需，其中民眾部分依北部電廠(核一、二與龍門電廠)與核三廠之 8 公里人口數比例(4:1)，分別儲存於北部 33 化學兵群(桃園龍崗)放置 317,268 盒，南部 8 軍團(高雄旗山)放置 78,300 盒。

貳、工作摘要：

依據「碘片集中保管貯存視察作業程序書」，辦理南部國家碘片儲存庫設置情形、碘片數量清點及包裝完整性年度視察。

參、視察時間：

103 年 6 月 3 日

肆、視察地點：

國家碘片儲存庫南部中心-國防部八軍團 39 化兵群


伍、視察結果摘述(視察紀錄如附表)：

1. 國家碘片儲存庫南部中心自 101 年 8 月完成建置後，每月均執行定期清點，數量無誤，碘片包裝完整，與去年視察結果一致。

- 陸、相關照片：




圖一、國家碘片儲存庫進出管制

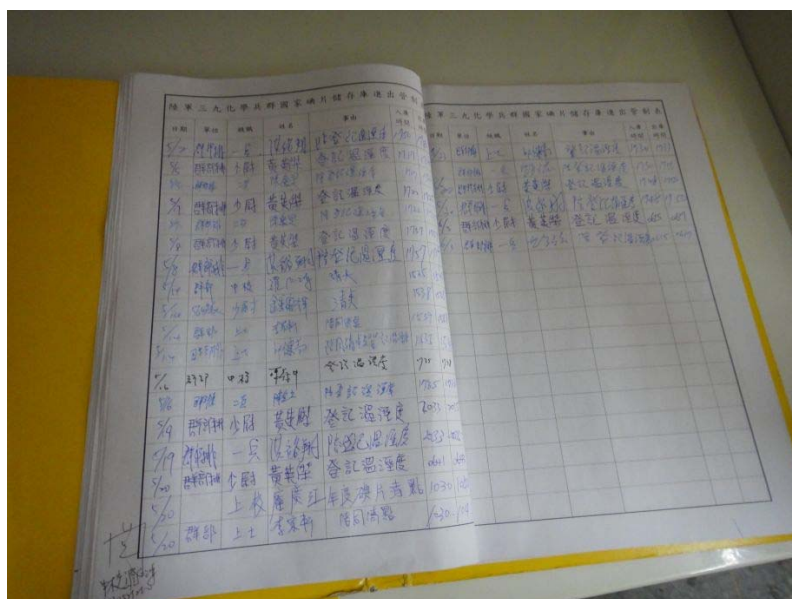

圖二 進出管制作業簿



圖三、國家碘片儲存庫南部中心溼度計

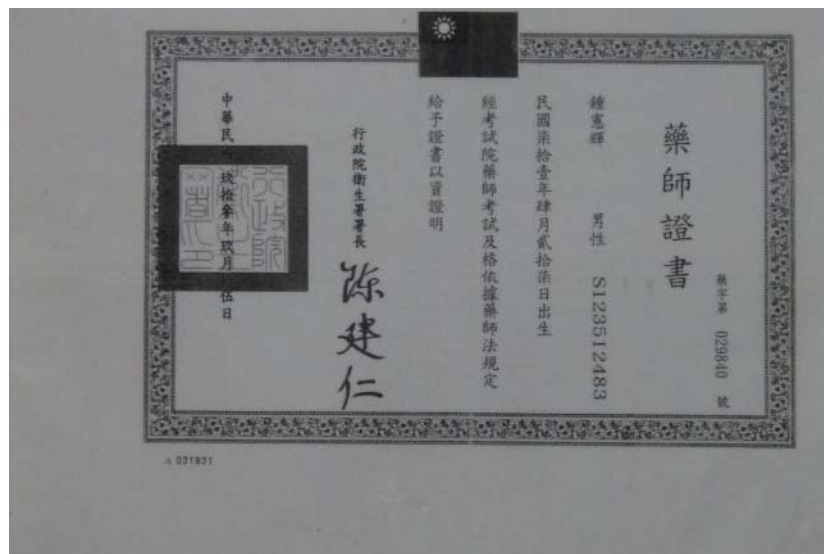

圖四 碘片清點人員具備藥劑師執照

陸軍第三九化學兵群國家碘片儲存庫紀錄表

產品名	數量 (箱)	數量 (盒)	日期	溫度 ℃	濕度 %	清點人	清點日	備註
碘片	150	168	2021/4/7	27.5	54%	李宗軒	103.8.17	
碘片	150	168	2021/4/7	28.0	52%	李宗軒	103.8.17	
碘片	150	168	2021/4/7	27.6	51%	李宗軒	103.5.20	

庫管單位：

注意事項：

一、儲存規定

- (一) 庫存溫度15℃至30℃，相對濕度40%至60%。
- (二) 碘片疊放高度不超過6箱。
- (三) 各項消防設施需定期保養並保持堪用。

二、清點作業

- (一) 清點時逐一核對，並紀錄數量。
- (二) 每週登記濕度，並紀錄備查。
- (三) 每月清點外箱一次，照相存檔並紀錄備查。

中校 羅國鴻
102.02.17

圖五、溫溼度量測紀錄



圖六、碘片數量清點紀錄視察



圖七 查核相關紀錄表



圖八 本會視察人員與支援中心合照