

98年核安演習 評核作業報告

原能會綜合計畫處

98年9月11日

簡報大綱

- 壹、前言
- 貳、評核作業辦理概要
- 參、評核意見統計
- 肆、整體性評核意見
- 伍、後續作業規劃
- 陸、結語



壹、前言

- 核安演習評核作業原由核技處主辦，6月間奉示移由綜計處辦理。
- 綜計處接獲此任務後，即在核技處協助下，按規劃逐步推動相關工作。
- 現演習本身部分已於8月11、12、13日假原能會、核一、二廠附近地區、三軍總醫院及金山醫院等地區辦理完畢。
- 總計21位委員中，20位委員投入本次演習現場評核工作，會內核技處、輻防處及綜計處亦動員多位同仁分別擔任幕僚作業及聯絡官，併此致謝。

3



貳、評核作業辦理概要

6月06日	評核作業先期規劃暨工作盤點討論會
6月08日	簽陳本年度所需經費
6月10日	確定評核作業分工
6月15日	邀集相關單位研議評等構想
6月22日	召開評核委員第1次會議
7月20日	召開各評核分組聯絡官討論會
7月21日	赴各演練現場勘查

4

貳、評核作業辦理概要(續)

7月23日	召開評核委員第2次會議
7月24日	確認各評核委員行程及作業需求
8月11~13日	分組執行現場評核作業
9月02日	召開評核委員第3次會議
9月04日	確認各分組評核意見
9月07日	轉知演練單位評核意見

5

© PoweredTemplates.com

參、評核意見統計

組別	優點	建議事項
評核一組	10	12
評核二組	8	9
評核三組	6	11
評核四組	7	5
評核五組	10	8
評核六組	13	17
共計	54	62

6

© PoweredTemplates.com



肆、整體性評核意見

1	在不斷精進的目標下，演習之規劃應跳脫照本宣科之模式，加強臨場測試之演練，以確實提升我國對核子事故緊急應變能量。
2	請各規劃或演練單位就委員所提有關未完備或有待建立之程序書，再予檢討補充。
3	請各規劃或演練單位就所屬架構組織(如輻射監測中心設置地點及是否轉進，或地方災害應變中心是否納入緊急應變計畫區內所有鄉鎮等)，以更務實的原則進行檢視或調整。

7

© PoweredTemplates.com




肆、整體性評核意見(續)

4	八八水災經驗顯示，保持各單位橫向、縱向通訊設備之正常運作，係緊急應變成敗之關鍵，各演練單位應就通訊設備多重性及多樣性進行檢討。
5	從核三起動變壓器失火事件及八八水災，均顯示新聞發布仍存有重大缺失。宜從設置專責發言人及招募專業志工協助諮詢服務等方向努力。
6	對於碘片發放或保存之方式，以及相關程序書是否完整等議題，可蒐集國際間現有資訊進行研議，作為作業精進之重要參考。

8

© PoweredTemplates.com

伍、後續作業規劃

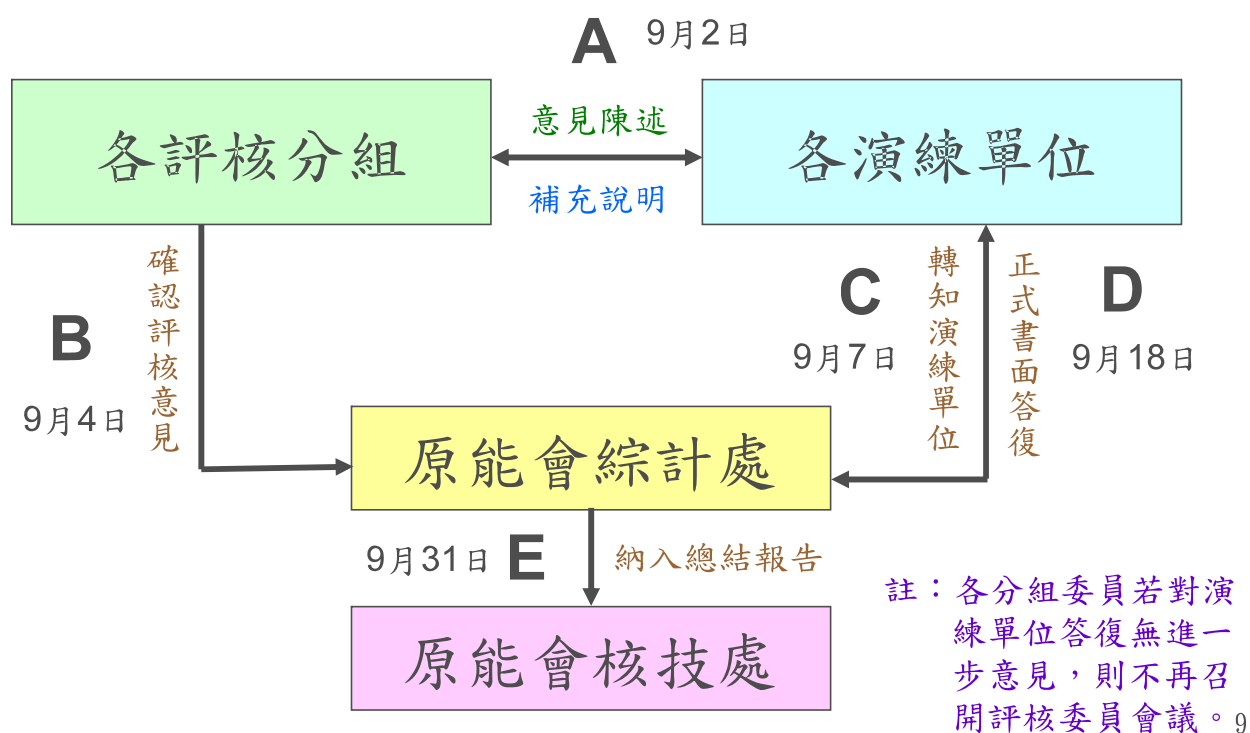

陸、結語

- 各演練單位對評核意見中承諾改善或檢討事項，請確實辦理。
- 以現有南北地區輪流演習之模式，演練單位及承辦人員經驗回饋更屬重要。
- 演練單位對未來演習評核作業若有任何建議，請隨時告知原能會綜計處。
- 再次感謝各相關單位之協助與配合！