

104 年第 2 季核能電廠放射性廢液處理設施管制評鑑指標評量表

| 指標項目  | 評量項目               | 核一廠                         | 核二廠                         | 核三廠                         |
|-------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 廢液飼入量 | 本季飼入量              | 78,984 GPD                  | 50,473 GPD                  | 4,160 GPD                   |
|       | 三年平均飼入量 WQi        | 49,518 GPD                  | 40,136 GPD                  | 3,496 GPD                   |
|       | FSAR 飼入量 (0.9FSAR) | 73,600 GPD (66,240)         | 76,520 GPD (68,868)         | 9,450 GPD (8,505)           |
|       | 燈號                 | 綠燈 (WQi ≤ 0.9FSAR)          | 綠燈 (WQi ≤ 0.9FSAR)          | 綠燈 (WQi ≤ 0.9FSAR)          |
| 廢液回收率 | 本季回收率              | 99.48 %                     | 100 %                       | 核三廠為壓水式電廠，本項不列入管制評鑑項目。      |
|       | 三年平均回收率 RQi        | 99.03 %                     | 100 %                       |                             |
|       | 燈號                 | 綠燈 (RQi ≥ 92%)              | 綠燈 (RQi ≥ 92%)              |                             |
| 改善事項  | 注意改進事項             | 0                           | 0                           | 0                           |
|       | 違規事件               | 0                           | 0                           | 0                           |
|       | 燈號                 | 綠燈 (注意改進事項 ≤ 二件/季，且無違規事件/季) | 綠燈 (注意改進事項 ≤ 二件/季，且無違規事件/季) | 綠燈 (注意改進事項 ≤ 二件/季，且無違規事件/季) |

註：

WQi：第 i 季之三年平均廢液飼入量。 RQi：第 i 季之三年平均廢液回收率。

表1 核一廠89~104年廢液飼入量及回收率統計表

核一廠89~104年廢液飼入量統計表(GPD)

| 年度   | 89    | 90    | 91    | 92    | 93    | 94    | 95    | 96    | 97    | 98    | 99    | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 第一季  | 51099 | 64619 | 47080 | 36356 | 46074 | 68140 | 30318 | 46436 | 47106 | 30658 | 30403 | 39858 | 36144 | 34643 | 29781 | 78281 |
| 第二季  | 37696 | 40149 | 41855 | 40448 | 29640 | 32133 | 31355 | 36963 | 49865 | 30959 | 63497 | 46539 | 32885 | 65545 | 74068 | 78984 |
| 第三季  | 47111 | 41473 | 42847 | 48506 | 30196 | 56027 | 50007 | 32472 | 34424 | 30605 | 33422 | 29404 | 33697 | 34551 | 30874 |       |
| 第四季  | 62169 | 31589 | 51747 | 46054 | 32048 | 42931 | 43708 | 28582 | 61912 | 60046 | 38005 | 49311 | 63834 | 29442 | 40518 |       |
| 年度平均 | 49519 | 44458 | 45882 | 42841 | 34490 | 49808 | 38847 | 36113 | 48327 | 38067 | 41332 | 41278 | 41640 | 41045 | 43810 |       |

核一廠89~104年廢液回收率統計表(%)

| 年度   | 89   | 90    | 91   | 92    | 93    | 94    | 95    | 96    | 97    | 98    | 99    | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   |
|------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 第一季  | 99.8 | 98.9  | 99.3 | 99.7  | 99.2  | 99.2  | 99.8  | 99.51 | 99.61 | 99.97 | 98.27 | 95.65 | 98.85 | 99.97 | 98.27 | 99.96 |
| 第二季  | 99.8 | 99    | 99.2 | 99.6  | 99.1  | 98.6  | 95.88 | 98.68 | 99.83 | 99.4  | 96.26 | 98    | 99.18 | 98.46 | 97.8  | 99.48 |
| 第三季  | 99.7 | 99.6  | 99.4 | 99.6  | 99.6  | 98.8  | 99.51 | 99.5  | 99.74 | 99.23 | 98.67 | 99.28 | 98.54 | 98.96 | 99.87 |       |
| 第四季  | 99.1 | 99.8  | 97.7 | 99.6  | 99.5  | 99.48 | 99.5  | 99.48 | 99.53 | 98.02 | 97.38 | 98.8  | 98.19 | 99.38 | 99.5  |       |
| 年度平均 | 99.6 | 99.33 | 98.9 | 99.63 | 99.35 | 99.02 | 98.67 | 99.29 | 99.68 | 99.16 | 97.65 | 97.93 | 98.69 | 99.19 | 98.86 |       |

表1-1 核一廠91~104廢液飼入量指標統計分析

| 年/季   | 飼入量   | 三年季平均 | 0.9 FSAR | FSAR  |
|-------|-------|-------|----------|-------|
| 91/3  | 42847 | 46538 | 66240    | 73600 |
| 91/4  | 51747 | 46620 | 66240    | 73600 |
| 92/1  | 36356 | 45391 | 66240    | 73600 |
| 92/2  | 40448 | 45620 | 66240    | 73600 |
| 92/3  | 48506 | 45737 | 66240    | 73600 |
| 92/4  | 46054 | 44394 | 66240    | 73600 |
| 93/1  | 46074 | 42848 | 66240    | 73600 |
| 93/2  | 29640 | 41972 | 66240    | 73600 |
| 93/3  | 30196 | 41033 | 66240    | 73600 |
| 93/4  | 32048 | 41071 | 66240    | 73600 |
| 94/1  | 68140 | 42826 | 66240    | 73600 |
| 94/2  | 32133 | 42016 | 66240    | 73600 |
| 94/3  | 56027 | 43114 | 66240    | 73600 |
| 94/4  | 42931 | 42379 | 66240    | 73600 |
| 95/1  | 30318 | 41876 | 66240    | 73600 |
| 95/2  | 31355 | 41119 | 66240    | 73600 |
| 95/3  | 50007 | 41244 | 66240    | 73600 |
| 95/4  | 43708 | 41048 | 66240    | 73600 |
| 96/1  | 46436 | 41078 | 66240    | 73600 |
| 96/2  | 36963 | 41689 | 66240    | 73600 |
| 96/3  | 32472 | 41878 | 66240    | 73600 |
| 96/4  | 28582 | 41589 | 66240    | 73600 |
| 97/1  | 47106 | 39837 | 66240    | 73600 |
| 97/2  | 49865 | 41314 | 66240    | 73600 |
| 97/3  | 34424 | 39514 | 66240    | 73600 |
| 97/4  | 61912 | 41096 | 66240    | 73600 |
| 98/1  | 30658 | 41124 | 66240    | 73600 |
| 98/2  | 30959 | 41091 | 66240    | 73600 |
| 98/3  | 30605 | 39474 | 66240    | 73600 |
| 98/4  | 60046 | 40836 | 66240    | 73600 |
| 99/1  | 30403 | 39500 | 66240    | 73600 |
| 99/2  | 63497 | 41711 | 66240    | 73600 |
| 99/3  | 33422 | 41790 | 66240    | 73600 |
| 99/4  | 38005 | 42575 | 66240    | 73600 |
| 100/1 | 39858 | 41971 | 66240    | 73600 |
| 100/2 | 46539 | 41694 | 66240    | 73600 |
| 100/3 | 29404 | 41276 | 66240    | 73600 |
| 100/4 | 49311 | 40226 | 66240    | 73600 |
| 101/1 | 36144 | 40683 | 66240    | 73600 |
| 101/2 | 32885 | 40843 | 66240    | 73600 |
| 101/3 | 33697 | 41101 | 66240    | 73600 |
| 101/4 | 63834 | 41417 | 66240    | 73600 |
| 102/1 | 34643 | 41770 | 66240    | 73600 |
| 102/2 | 65545 | 41941 | 66240    | 73600 |
| 102/3 | 34551 | 42035 | 66240    | 73600 |
| 102/4 | 29442 | 41321 | 66240    | 73600 |
| 103/1 | 29781 | 40481 | 66240    | 73600 |
| 103/2 | 74068 | 42775 | 66240    | 73600 |
| 103/3 | 30874 | 42898 | 66240    | 73600 |
| 103/4 | 40518 | 42165 | 66240    | 73600 |
| 104/1 | 78281 | 45677 | 66240    | 73600 |
| 104/2 | 78984 | 49518 | 66240    | 73600 |

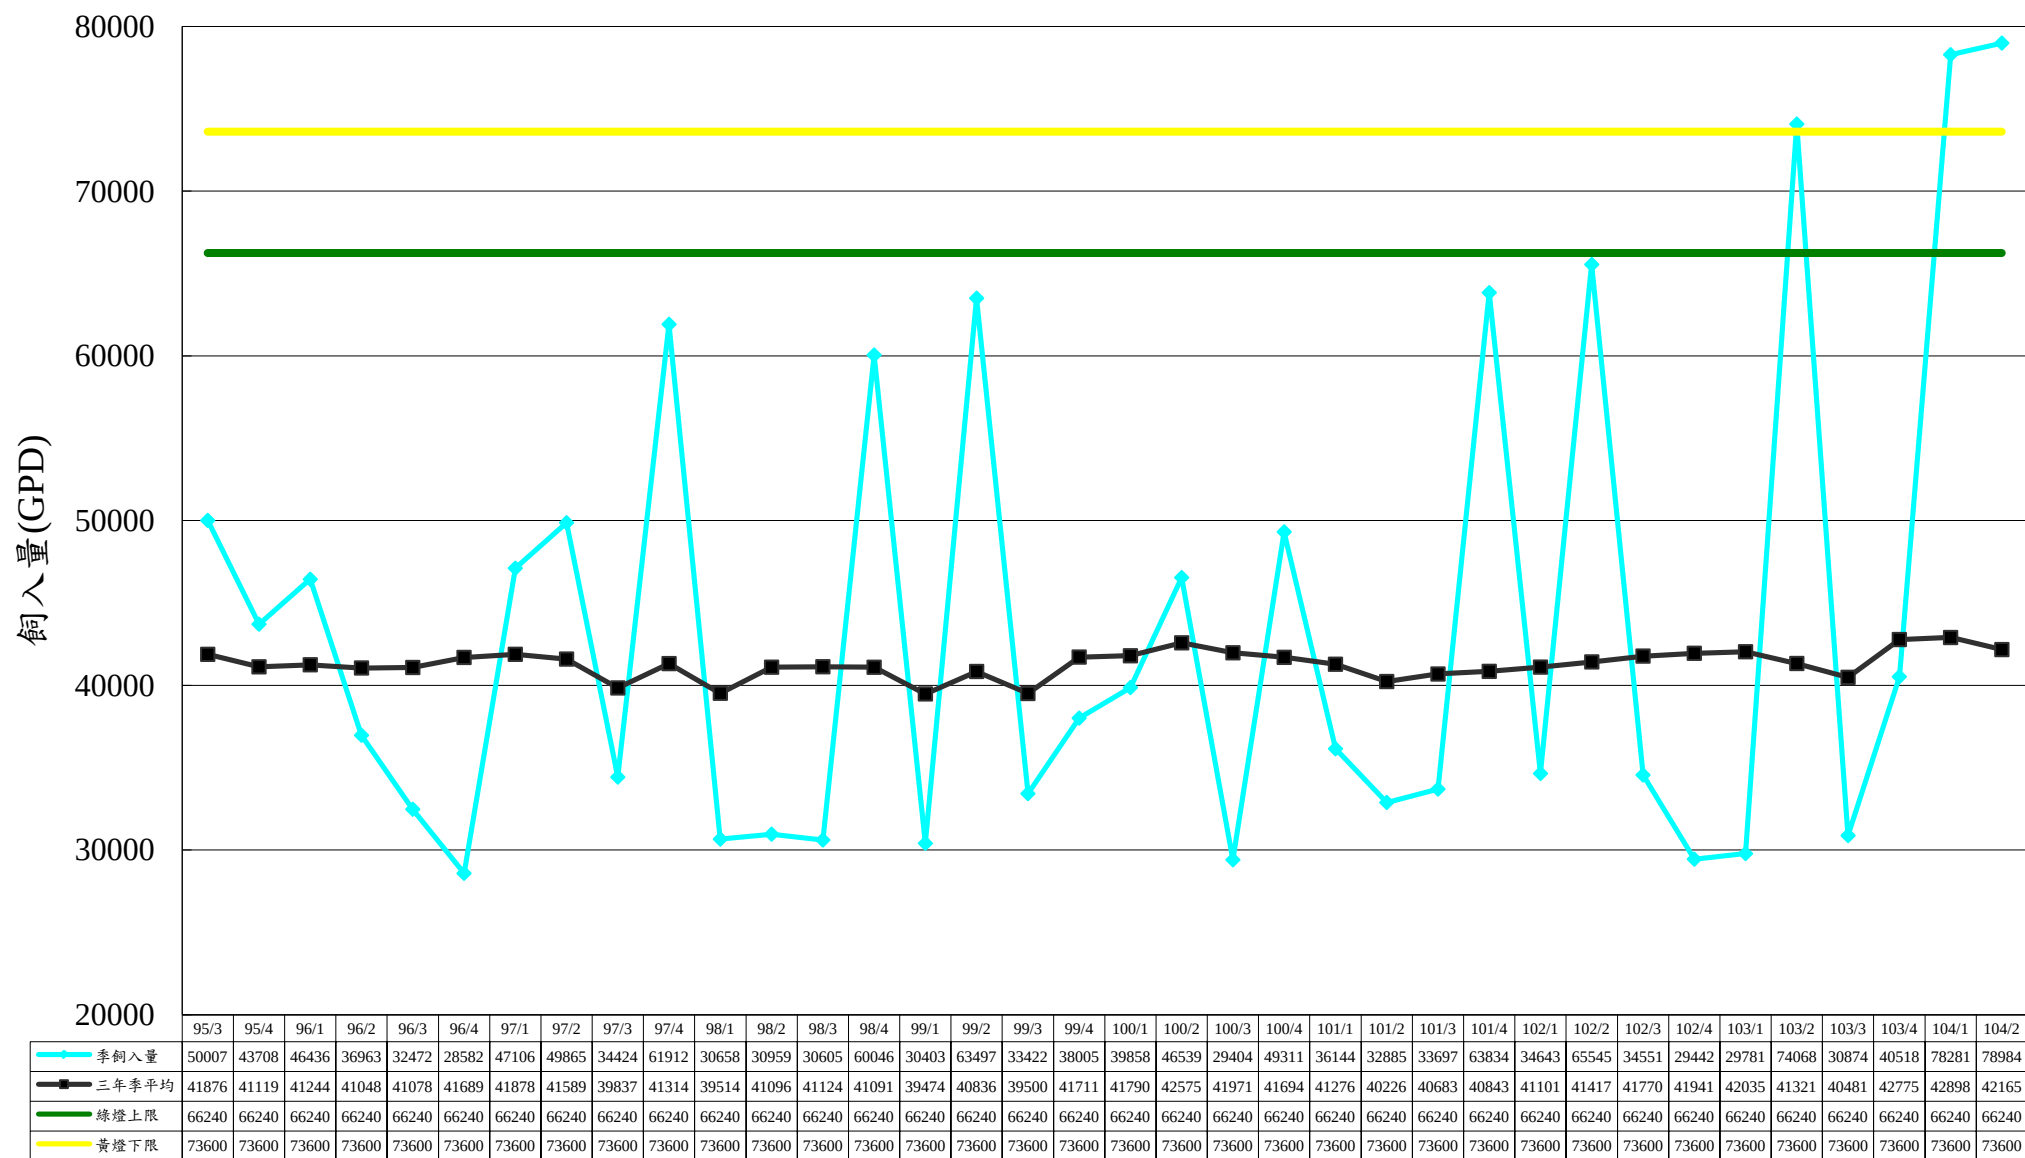


圖1-1 核一廠95~104年廢液飼入量圖

表1-2 核一廠91~104放射性廢液飼回收率統計分析

| 年/季   | 回收率   | 三年季平均 | 92% | FSAR |
|-------|-------|-------|-----|------|
| 91/3  | 99.40 | 99.43 | 92  | 90   |
| 91/4  | 97.70 | 99.28 | 92  | 90   |
| 92/1  | 99.70 | 99.27 | 92  | 90   |
| 92/2  | 99.60 | 99.25 | 92  | 90   |
| 92/3  | 99.60 | 99.24 | 92  | 90   |
| 92/4  | 99.60 | 99.28 | 92  | 90   |
| 93/1  | 99.20 | 99.31 | 92  | 90   |
| 93/2  | 99.10 | 99.32 | 92  | 90   |
| 93/3  | 99.60 | 99.32 | 92  | 90   |
| 93/4  | 99.50 | 99.29 | 92  | 90   |
| 94/1  | 98.60 | 99.23 | 92  | 90   |
| 94/2  | 99.20 | 99.23 | 92  | 90   |
| 94/3  | 98.79 | 99.18 | 92  | 90   |
| 94/4  | 99.50 | 99.33 | 92  | 90   |
| 95/1  | 99.80 | 99.34 | 92  | 90   |
| 95/2  | 95.88 | 99.03 | 92  | 90   |
| 95/3  | 99.51 | 99.02 | 92  | 90   |
| 95/4  | 99.50 | 99.02 | 92  | 90   |
| 96/1  | 99.51 | 99.04 | 92  | 90   |
| 96/2  | 98.68 | 99.01 | 92  | 90   |
| 96/3  | 99.50 | 99.00 | 92  | 90   |
| 96/4  | 99.48 | 99.00 | 92  | 90   |
| 97/1  | 99.61 | 99.08 | 92  | 90   |
| 97/2  | 99.83 | 99.13 | 92  | 90   |
| 97/3  | 99.74 | 99.21 | 92  | 90   |
| 97/4  | 99.53 | 99.21 | 92  | 90   |
| 98/1  | 99.97 | 99.23 | 92  | 90   |
| 98/2  | 99.40 | 99.52 | 92  | 90   |
| 98/3  | 99.23 | 99.50 | 92  | 90   |
| 98/4  | 98.02 | 99.38 | 92  | 90   |
| 99/1  | 98.27 | 99.27 | 92  | 90   |
| 99/2  | 96.26 | 99.07 | 92  | 90   |
| 99/3  | 98.67 | 99.00 | 92  | 90   |
| 99/4  | 97.38 | 98.83 | 92  | 90   |
| 100/1 | 95.65 | 98.50 | 92  | 90   |
| 100/2 | 98.00 | 98.34 | 92  | 90   |
| 100/3 | 99.28 | 98.31 | 92  | 90   |
| 100/4 | 98.80 | 98.24 | 92  | 90   |
| 101/1 | 98.85 | 98.15 | 92  | 90   |
| 101/2 | 99.18 | 98.13 | 92  | 90   |
| 101/3 | 98.54 | 98.08 | 92  | 90   |
| 101/4 | 98.19 | 98.09 | 92  | 90   |
| 102/1 | 99.97 | 98.23 | 92  | 90   |
| 102/2 | 98.46 | 98.41 | 92  | 90   |
| 102/3 | 98.96 | 98.44 | 92  | 90   |
| 102/4 | 99.38 | 98.61 | 92  | 90   |
| 103/1 | 98.27 | 98.82 | 92  | 90   |
| 103/2 | 97.80 | 98.81 | 92  | 90   |
| 103/3 | 99.87 | 98.86 | 92  | 90   |
| 103/4 | 99.50 | 98.91 | 92  | 90   |
| 104/1 | 99.96 | 99.01 | 92  | 90   |
| 104/2 | 99.48 | 99.03 | 92  | 90   |

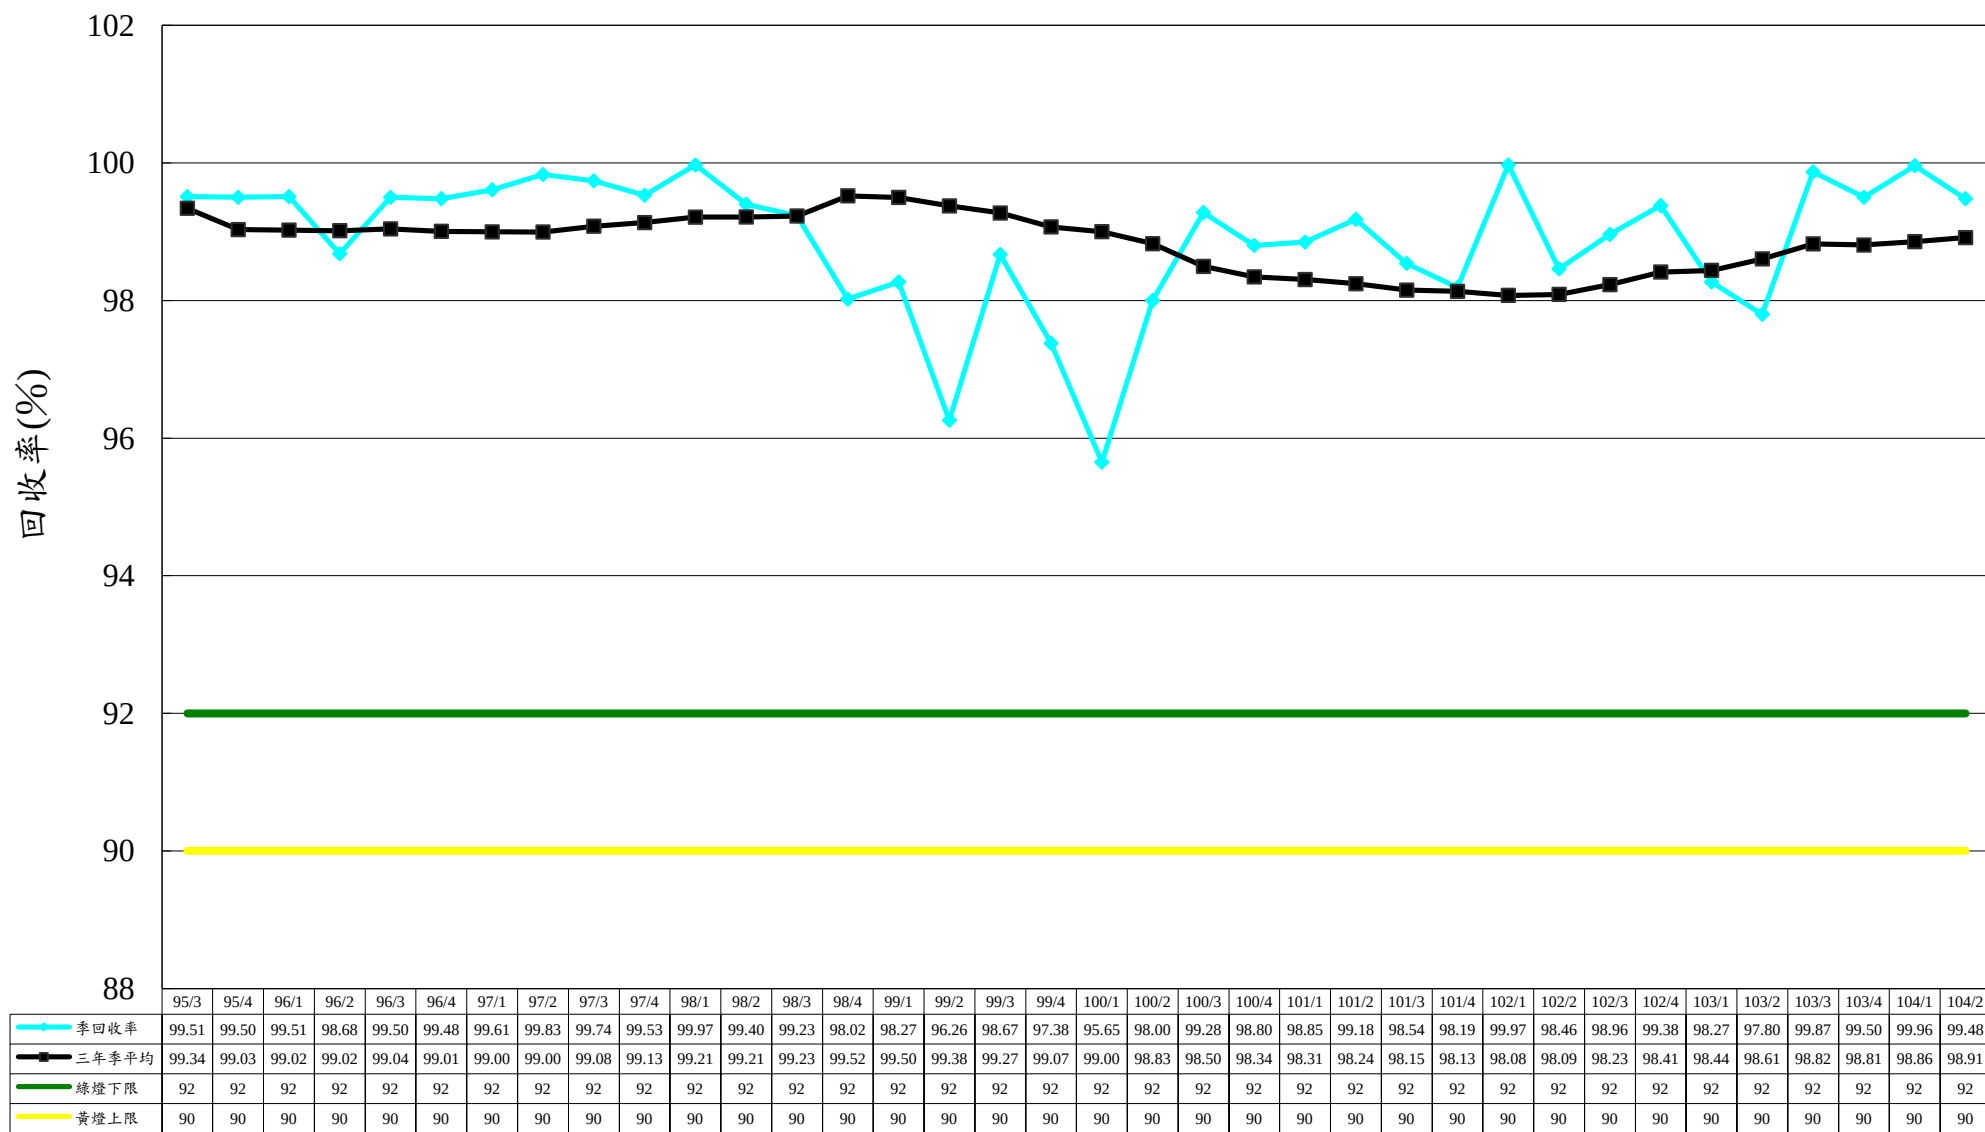


圖1-2 核一廠95~104年廢液回收率圖

表2 核二廠89~104年廢液飼入量及回收率統計表

核二廠89~104年廢液飼入量統計表(GPD)

|      | 89    | 90    | 91    | 92    | 93    | 94    | 95    | 96    | 97    | 98    | 99    | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 第一季  | 58079 | 49552 | 35416 | 53755 | 57947 | 37097 | 45668 | 30438 | 37185 | 36637 | 41049 | 36959 | 50566 | 47504 | 34194 | 29973 |
| 第二季  | 52651 | 59287 | 49453 | 65785 | 73158 | 32262 | 38012 | 46144 | 32434 | 42294 | 52566 | 37194 | 50288 | 36023 | 36336 | 50473 |
| 第三季  | 37701 | 43270 | 48777 | 63765 | 62975 | 35043 | 33822 | 51187 | 36963 | 41179 | 39381 | 35451 | 37578 | 39475 | 47822 |       |
| 第四季  | 40578 | 42625 | 58633 | 63211 | 60819 | 39918 | 34925 | 43190 | 51278 | 34928 | 48396 | 58605 | 38803 | 47512 | 35939 |       |
| 年度平均 | 47252 | 48684 | 48070 | 61629 | 63725 | 36080 | 38107 | 42740 | 39465 | 38760 | 45348 | 42052 | 44309 | 42629 | 38573 |       |

核二廠89~104年廢液回收率統計表(%)

|      | 89    | 90  | 91  | 92    | 93    | 94    | 95    | 96    | 97    | 98  | 99  | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
|------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 第一季  | 98.27 | 100 | 100 | 100   | 100   | 99.3  | 100   | 100   | 87.97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 第二季  | 100   | 100 | 100 | 95.53 | 98.35 | 100   | 96.02 | 100   | 100   | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 第三季  | 100   | 100 | 100 | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |
| 第四季  | 100   | 100 | 100 | 100   | 100   | 100   | 100   | 90.3  | 100   | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |
| 年度平均 | 99.57 | 100 | 100 | 98.88 | 99.59 | 99.83 | 99.01 | 97.58 | 96.99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |

表2-1 核二廠91~104年廢液飼入量統計分析

| 年/季   | 飼入量   | 三年季平均 | 0.9 FSAR | FSAR  |
|-------|-------|-------|----------|-------|
| 91/3  | 48777 | 47490 | 68868    | 76520 |
| 91/4  | 58633 | 48002 | 68868    | 76520 |
| 92/1  | 53755 | 47642 | 68868    | 76520 |
| 92/2  | 65785 | 48736 | 68868    | 76520 |
| 92/3  | 63765 | 50908 | 68868    | 76520 |
| 92/4  | 63211 | 52794 | 68868    | 76520 |
| 93/1  | 57947 | 53494 | 68868    | 76520 |
| 93/2  | 73158 | 54650 | 68868    | 76520 |
| 93/3  | 62975 | 56292 | 68868    | 76520 |
| 93/4  | 60819 | 57808 | 68868    | 76520 |
| 94/1  | 37097 | 57948 | 68868    | 76520 |
| 94/2  | 32262 | 56515 | 68868    | 76520 |
| 94/3  | 35043 | 55371 | 68868    | 76520 |
| 94/4  | 39918 | 53811 | 68868    | 76520 |
| 95/1  | 45668 | 53137 | 68868    | 76520 |
| 95/2  | 38012 | 50823 | 68868    | 76520 |
| 95/3  | 33822 | 48328 | 68868    | 76520 |
| 95/4  | 34925 | 45971 | 68868    | 76520 |
| 96/1  | 30438 | 43678 | 68868    | 76520 |
| 96/2  | 46144 | 41427 | 68868    | 76520 |
| 96/3  | 51187 | 40445 | 68868    | 76520 |
| 96/4  | 43190 | 38976 | 68868    | 76520 |
| 97/1  | 37185 | 38983 | 68868    | 76520 |
| 97/2  | 32434 | 38997 | 68868    | 76520 |
| 97/3  | 36963 | 39157 | 68868    | 76520 |
| 97/4  | 51278 | 40104 | 68868    | 76520 |
| 98/1  | 36637 | 39351 | 68868    | 76520 |
| 98/2  | 42294 | 39708 | 68868    | 76520 |
| 98/3  | 41179 | 40321 | 68868    | 76520 |
| 98/4  | 34928 | 40321 | 68868    | 76520 |
| 99/1  | 41049 | 41206 | 68868    | 76520 |
| 99/2  | 52566 | 41741 | 68868    | 76520 |
| 99/3  | 39381 | 40757 | 68868    | 76520 |
| 99/4  | 48396 | 41191 | 68868    | 76520 |
| 100/1 | 36959 | 41172 | 68868    | 76520 |
| 100/2 | 37194 | 41569 | 68868    | 76520 |
| 100/3 | 35451 | 41443 | 68868    | 76520 |
| 100/4 | 58605 | 42053 | 68868    | 76520 |
| 101/1 | 50566 | 43214 | 68868    | 76520 |
| 101/2 | 50288 | 43880 | 68868    | 76520 |
| 101/3 | 37578 | 43580 | 68868    | 76520 |
| 101/4 | 38803 | 43903 | 68868    | 76520 |
| 102/1 | 47504 | 44441 | 68868    | 76520 |
| 102/2 | 36023 | 43062 | 68868    | 76520 |
| 102/3 | 39475 | 43070 | 68868    | 76520 |
| 102/4 | 47512 | 42997 | 68868    | 76520 |
| 103/1 | 34194 | 42766 | 68868    | 76520 |
| 103/2 | 36336 | 42695 | 68868    | 76520 |
| 103/3 | 47822 | 43726 | 68868    | 76520 |
| 103/4 | 35939 | 41837 | 68868    | 76520 |
| 104/1 | 29973 | 40121 | 68868    | 76520 |
| 104/2 | 50473 | 40136 | 68868    | 76520 |



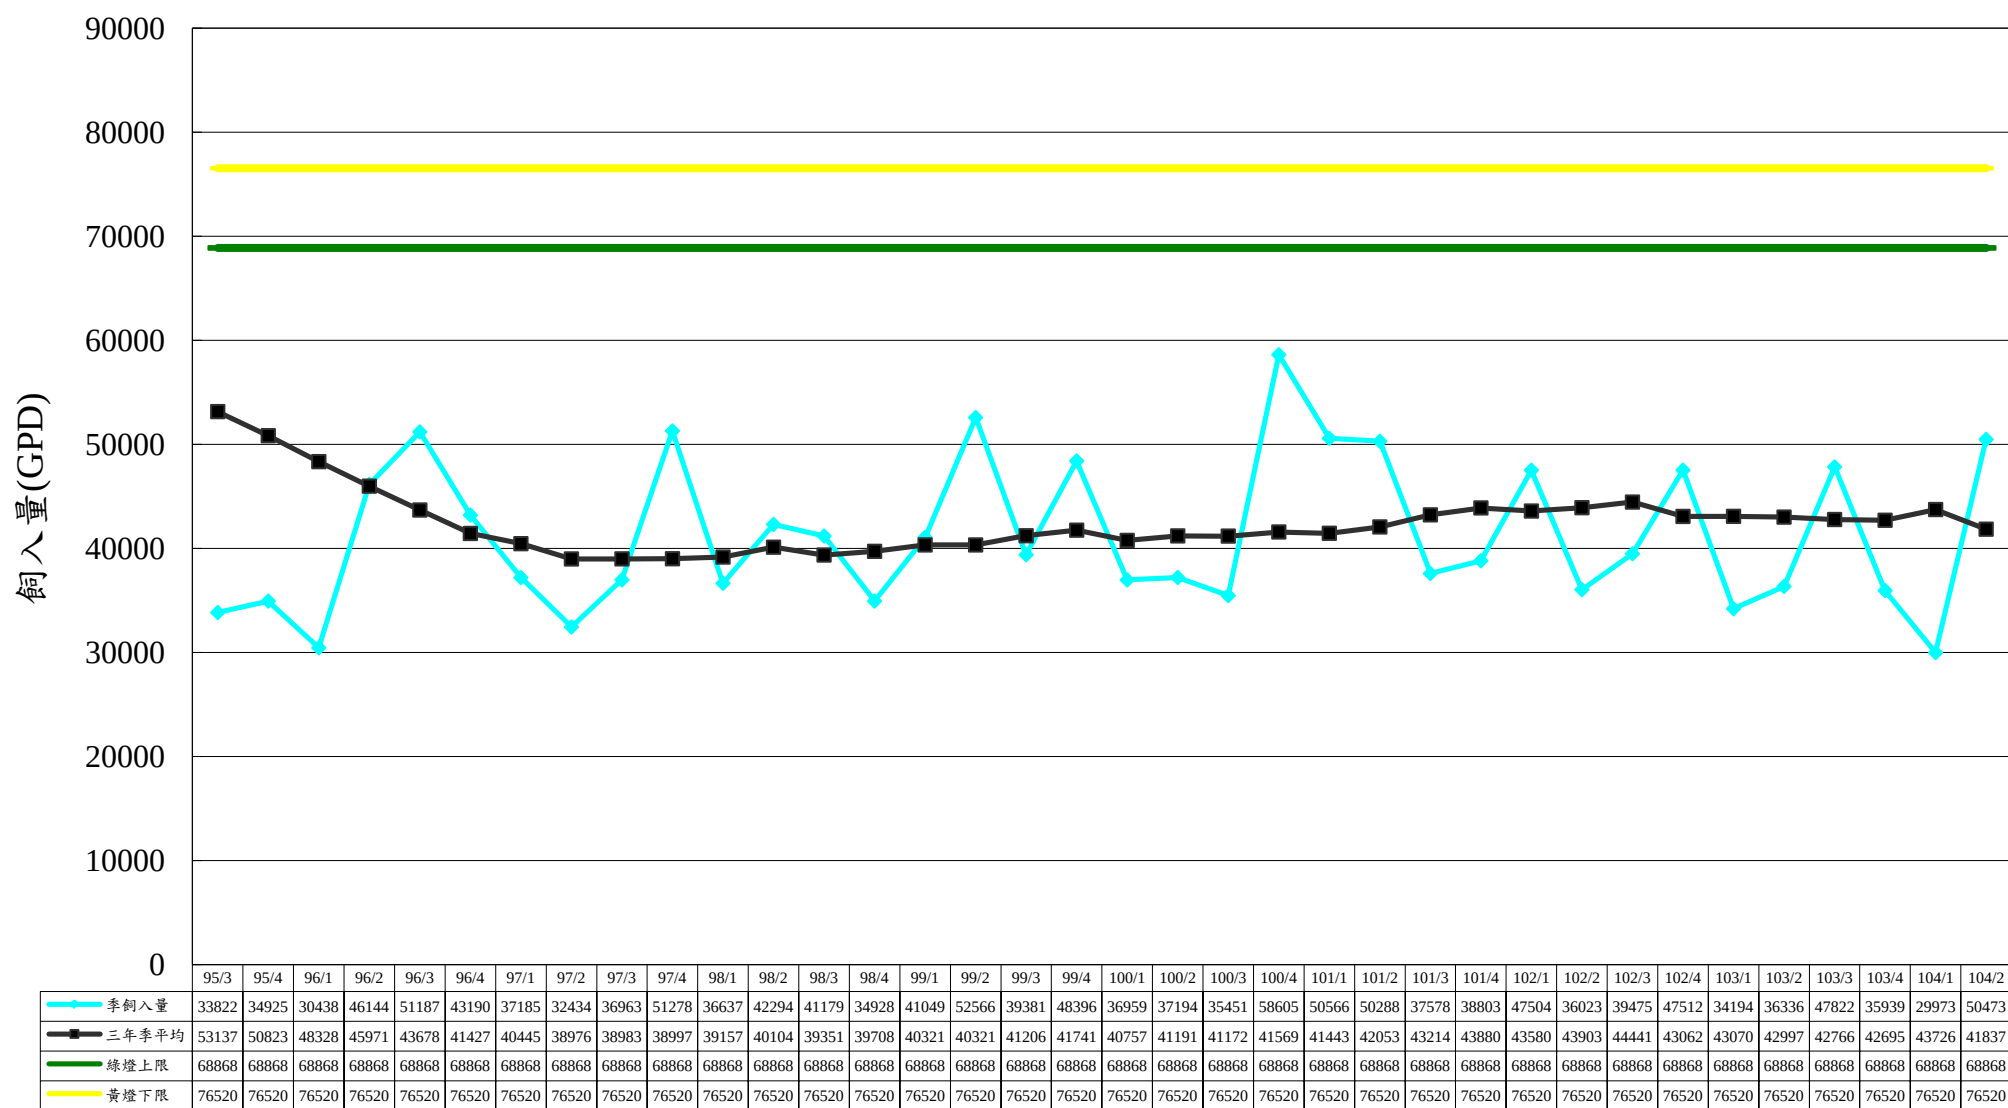


圖2-1 核二廠95~104年廢液飼入量圖

表2-2 核二廠91~104年三年平均廢液飼回收率統計分析

| 年/季   | 回收率    | 三年季平均  | 92% | FSAR |
|-------|--------|--------|-----|------|
| 91/3  | 100.00 | 99.83  | 92  | 90   |
| 91/4  | 100.00 | 99.86  | 92  | 90   |
| 92/1  | 100.00 | 100.00 | 92  | 90   |
| 92/2  | 95.53  | 99.63  | 92  | 90   |
| 92/3  | 100.00 | 99.63  | 92  | 90   |
| 92/4  | 100.00 | 99.63  | 92  | 90   |
| 93/1  | 100.00 | 99.63  | 92  | 90   |
| 93/2  | 98.35  | 99.49  | 92  | 90   |
| 93/3  | 100.00 | 99.49  | 92  | 90   |
| 93/4  | 100.00 | 99.49  | 92  | 90   |
| 94/1  | 99.30  | 99.43  | 92  | 90   |
| 94/2  | 100.00 | 99.43  | 92  | 90   |
| 94/3  | 100.00 | 99.43  | 92  | 90   |
| 94/4  | 100.00 | 99.43  | 92  | 90   |
| 95/1  | 100.00 | 99.43  | 92  | 90   |
| 95/2  | 96.02  | 99.47  | 92  | 90   |
| 95/3  | 100.00 | 99.47  | 92  | 90   |
| 95/4  | 100.00 | 99.47  | 92  | 90   |
| 96/1  | 100.00 | 99.47  | 92  | 90   |
| 96/2  | 100.00 | 99.61  | 92  | 90   |
| 96/3  | 100.00 | 99.61  | 92  | 90   |
| 96/4  | 90.30  | 98.80  | 92  | 90   |
| 97/1  | 87.97  | 97.86  | 92  | 90   |
| 97/2  | 100.00 | 97.86  | 92  | 90   |
| 97/3  | 100.00 | 97.86  | 92  | 90   |
| 97/4  | 100.00 | 97.86  | 92  | 90   |
| 98/1  | 100.00 | 97.86  | 92  | 90   |
| 98/2  | 100.00 | 98.19  | 92  | 90   |
| 98/3  | 100.00 | 98.19  | 92  | 90   |
| 98/4  | 100.00 | 98.19  | 92  | 90   |
| 99/1  | 100.00 | 98.19  | 92  | 90   |
| 99/2  | 100.00 | 98.19  | 92  | 90   |
| 99/3  | 100.00 | 98.19  | 92  | 90   |
| 99/4  | 100.00 | 99.00  | 92  | 90   |
| 100/1 | 100.00 | 100.00 | 92  | 90   |
| 100/2 | 100.00 | 100.00 | 92  | 90   |
| 100/3 | 100.00 | 100.00 | 92  | 90   |
| 100/4 | 100.00 | 100.00 | 92  | 90   |
| 101/1 | 100.00 | 100.00 | 92  | 90   |
| 101/2 | 100.00 | 100.00 | 92  | 90   |
| 101/3 | 100.00 | 100.00 | 92  | 90   |
| 101/4 | 100.00 | 100.00 | 92  | 90   |
| 102/1 | 100.00 | 100.00 | 92  | 90   |
| 102/2 | 100.00 | 100.00 | 92  | 90   |
| 102/3 | 100.00 | 100.00 | 92  | 90   |
| 102/4 | 100.00 | 100.00 | 92  | 90   |
| 103/1 | 100.00 | 100.00 | 92  | 90   |
| 103/2 | 100.00 | 100.00 | 92  | 90   |
| 103/3 | 100.00 | 100.00 | 92  | 90   |
| 103/4 | 100.00 | 100.00 | 92  | 90   |
| 104/1 | 100.00 | 100.00 | 92  | 90   |
| 104/2 | 100.00 | 100.00 | 92  | 90   |

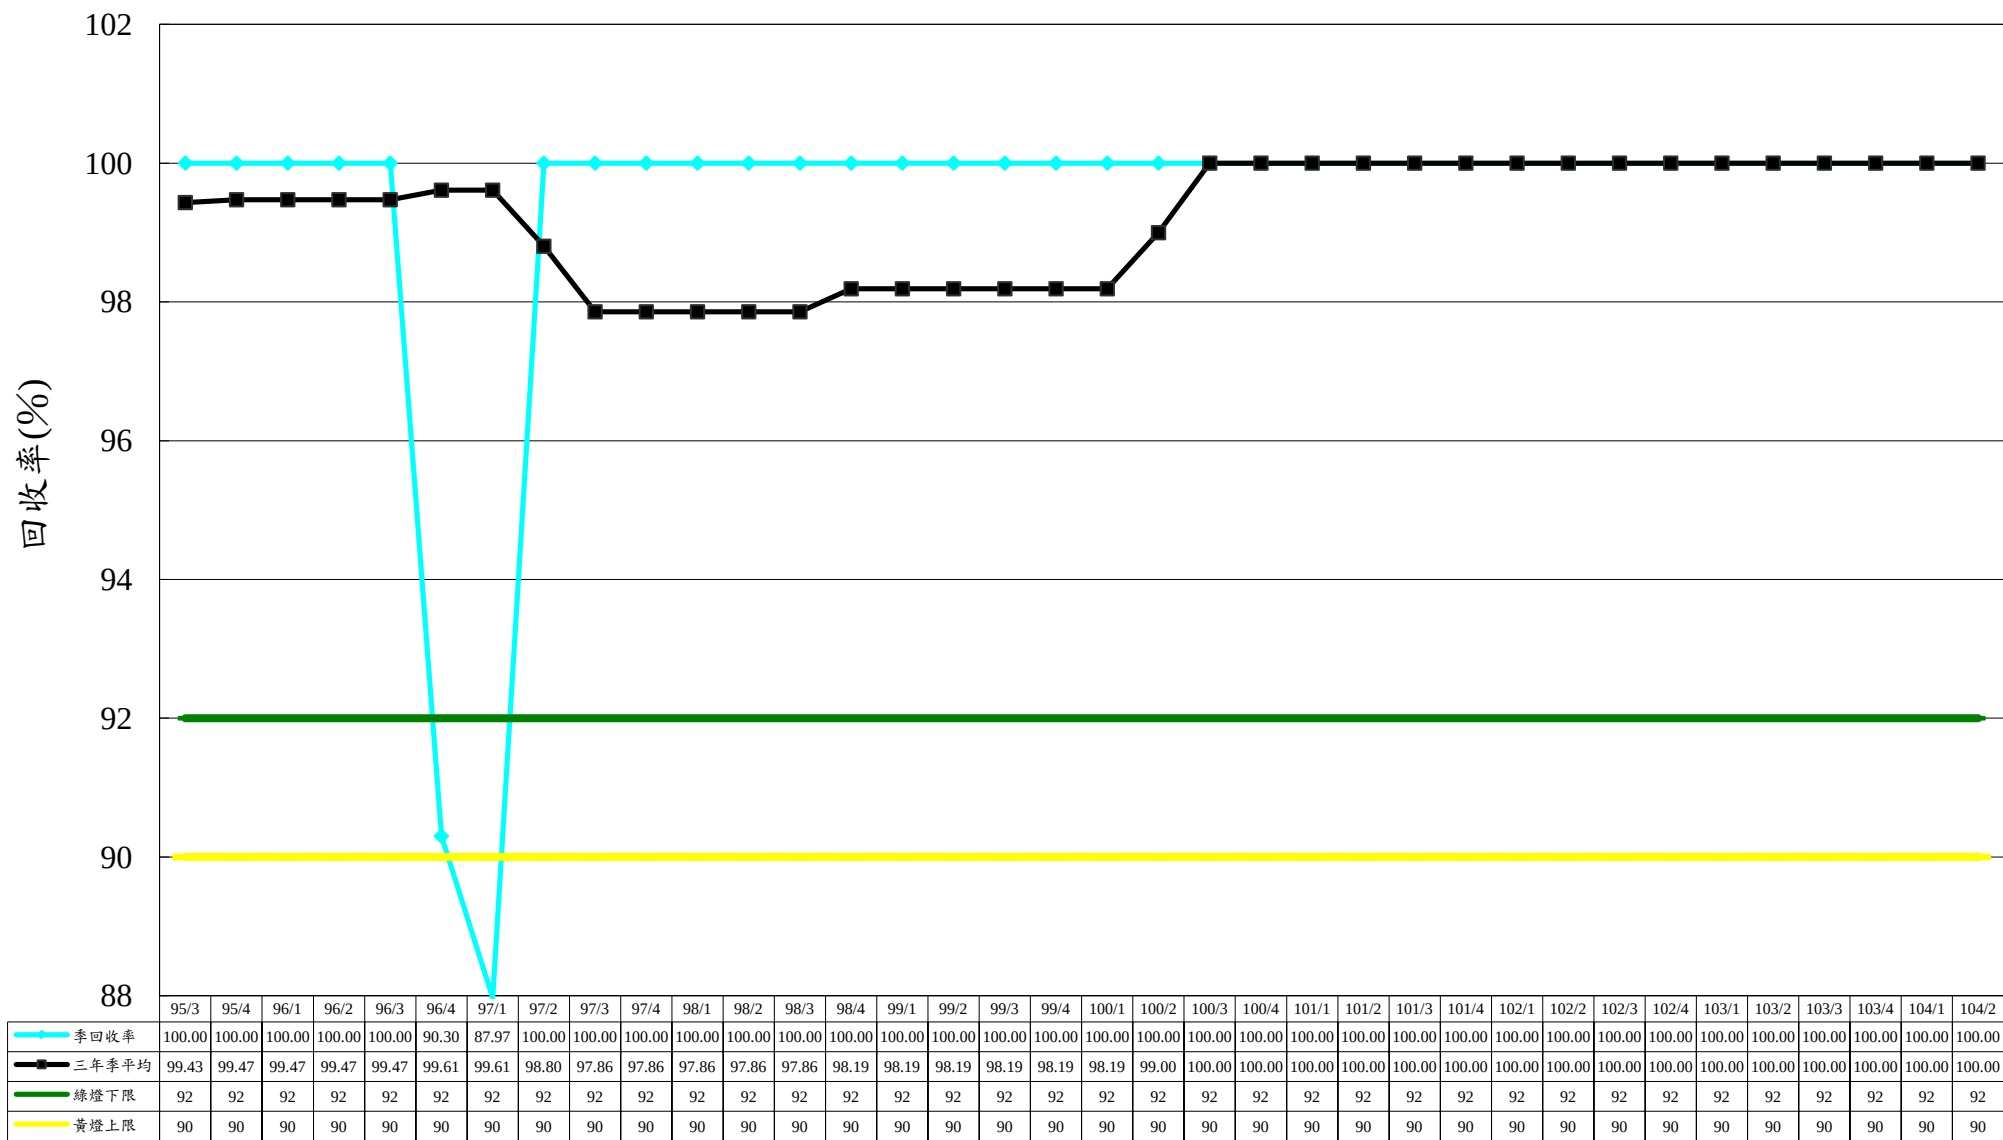


圖2-2 核二廠95~104年廢液回收率圖

表3 核三廠89~104年廢液飼入量統計表

核三廠89~104年廢液飼入量統計表(GPD)

|      | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 第一季  | 3568 | 2884 | 2376 | 3209 | 2590 | 2787 | 3499 | 3504 | 3034 | 2744 | 2518 | 2696 | 2849 | 2728 | 3192 | 2376 |
| 第二季  | 4739 | 5115 | 4643 | 4858 | 3515 | 4776 | 4842 | 4078 | 4360 | 3597 | 3163 | 4237 | 5272 | 3663 | 3743 | 4160 |
| 第三季  | 5204 | 5169 | 3411 | 4176 | 4254 | 4191 | 4314 | 4488 | 3836 | 3929 | 3527 | 3689 | 4307 | 4585 | 3365 |      |
| 第四季  | 4183 | 3840 | 2925 | 4513 | 3535 | 2858 | 4264 | 4241 | 2786 | 3666 | 3409 | 2524 | 3935 | 3616 | 2279 |      |
| 年度平均 | 4424 | 4252 | 3339 | 4189 | 3474 | 3653 | 4230 | 4078 | 3504 | 3484 | 3154 | 3287 | 4091 | 3648 | 3145 |      |

表3-1 核三廠91~104年廢液飼入量統計分析

| 年/季   | 飼入量  | 三年季平均 | 0.9 FSAR | FSAR |
|-------|------|-------|----------|------|
| 91/3  | 3411 | 4054  | 8505     | 9450 |
| 91/4  | 2925 | 4005  | 8505     | 9450 |
| 92/1  | 3209 | 3975  | 8505     | 9450 |
| 92/2  | 4858 | 3985  | 8505     | 9450 |
| 92/3  | 4176 | 3899  | 8505     | 9450 |
| 92/4  | 4513 | 3927  | 8505     | 9450 |
| 93/1  | 2590 | 3902  | 8505     | 9450 |
| 93/2  | 3515 | 3769  | 8505     | 9450 |
| 93/3  | 4254 | 3693  | 8505     | 9450 |
| 93/4  | 3535 | 3667  | 8505     | 9450 |
| 94/1  | 2787 | 3701  | 8505     | 9450 |
| 94/2  | 4776 | 3713  | 8505     | 9450 |
| 94/3  | 4191 | 3777  | 8505     | 9450 |
| 94/4  | 2858 | 3772  | 8505     | 9450 |
| 95/1  | 3499 | 3796  | 8505     | 9450 |
| 95/2  | 4842 | 3795  | 8505     | 9450 |
| 95/3  | 4314 | 3806  | 8505     | 9450 |
| 95/4  | 4264 | 3785  | 8505     | 9450 |
| 96/1  | 3504 | 3862  | 8505     | 9450 |
| 96/2  | 4078 | 3909  | 8505     | 9450 |
| 96/3  | 4488 | 3928  | 8505     | 9450 |
| 96/4  | 4241 | 3987  | 8505     | 9450 |
| 97/1  | 3034 | 4007  | 8505     | 9450 |
| 97/2  | 4122 | 3953  | 8505     | 9450 |
| 97/3  | 3836 | 3923  | 8505     | 9450 |
| 97/4  | 3504 | 3977  | 8505     | 9450 |
| 98/1  | 2744 | 3914  | 8505     | 9450 |
| 98/2  | 3597 | 3811  | 8505     | 9450 |
| 98/3  | 3929 | 3778  | 8505     | 9450 |
| 98/4  | 3666 | 3729  | 8505     | 9450 |
| 99/1  | 2518 | 3646  | 8505     | 9450 |
| 99/2  | 3163 | 3570  | 8505     | 9450 |
| 99/3  | 3527 | 3490  | 8505     | 9450 |
| 99/4  | 3409 | 3421  | 8505     | 9450 |
| 100/1 | 2696 | 3393  | 8505     | 9450 |
| 100/2 | 4237 | 3402  | 8505     | 9450 |
| 100/3 | 3689 | 3390  | 8505     | 9450 |
| 100/4 | 2524 | 3308  | 8505     | 9450 |
| 101/1 | 2849 | 3317  | 8505     | 9450 |
| 101/2 | 5272 | 3457  | 8505     | 9450 |
| 101/3 | 4307 | 3488  | 8505     | 9450 |
| 101/4 | 3935 | 3511  | 8505     | 9450 |
| 102/1 | 2728 | 3528  | 8505     | 9450 |
| 102/2 | 3663 | 3570  | 8505     | 9450 |
| 102/3 | 4585 | 3658  | 8505     | 9450 |
| 102/4 | 3616 | 3675  | 8505     | 9450 |
| 103/1 | 3192 | 3716  | 8505     | 9450 |
| 103/2 | 3743 | 3675  | 8505     | 9450 |
| 103/3 | 3365 | 3648  | 8505     | 9450 |
| 103/4 | 2279 | 3628  | 8505     | 9450 |
| 104/1 | 2376 | 3588  | 8505     | 9450 |
| 104/2 | 4160 | 3496  | 8505     | 9450 |

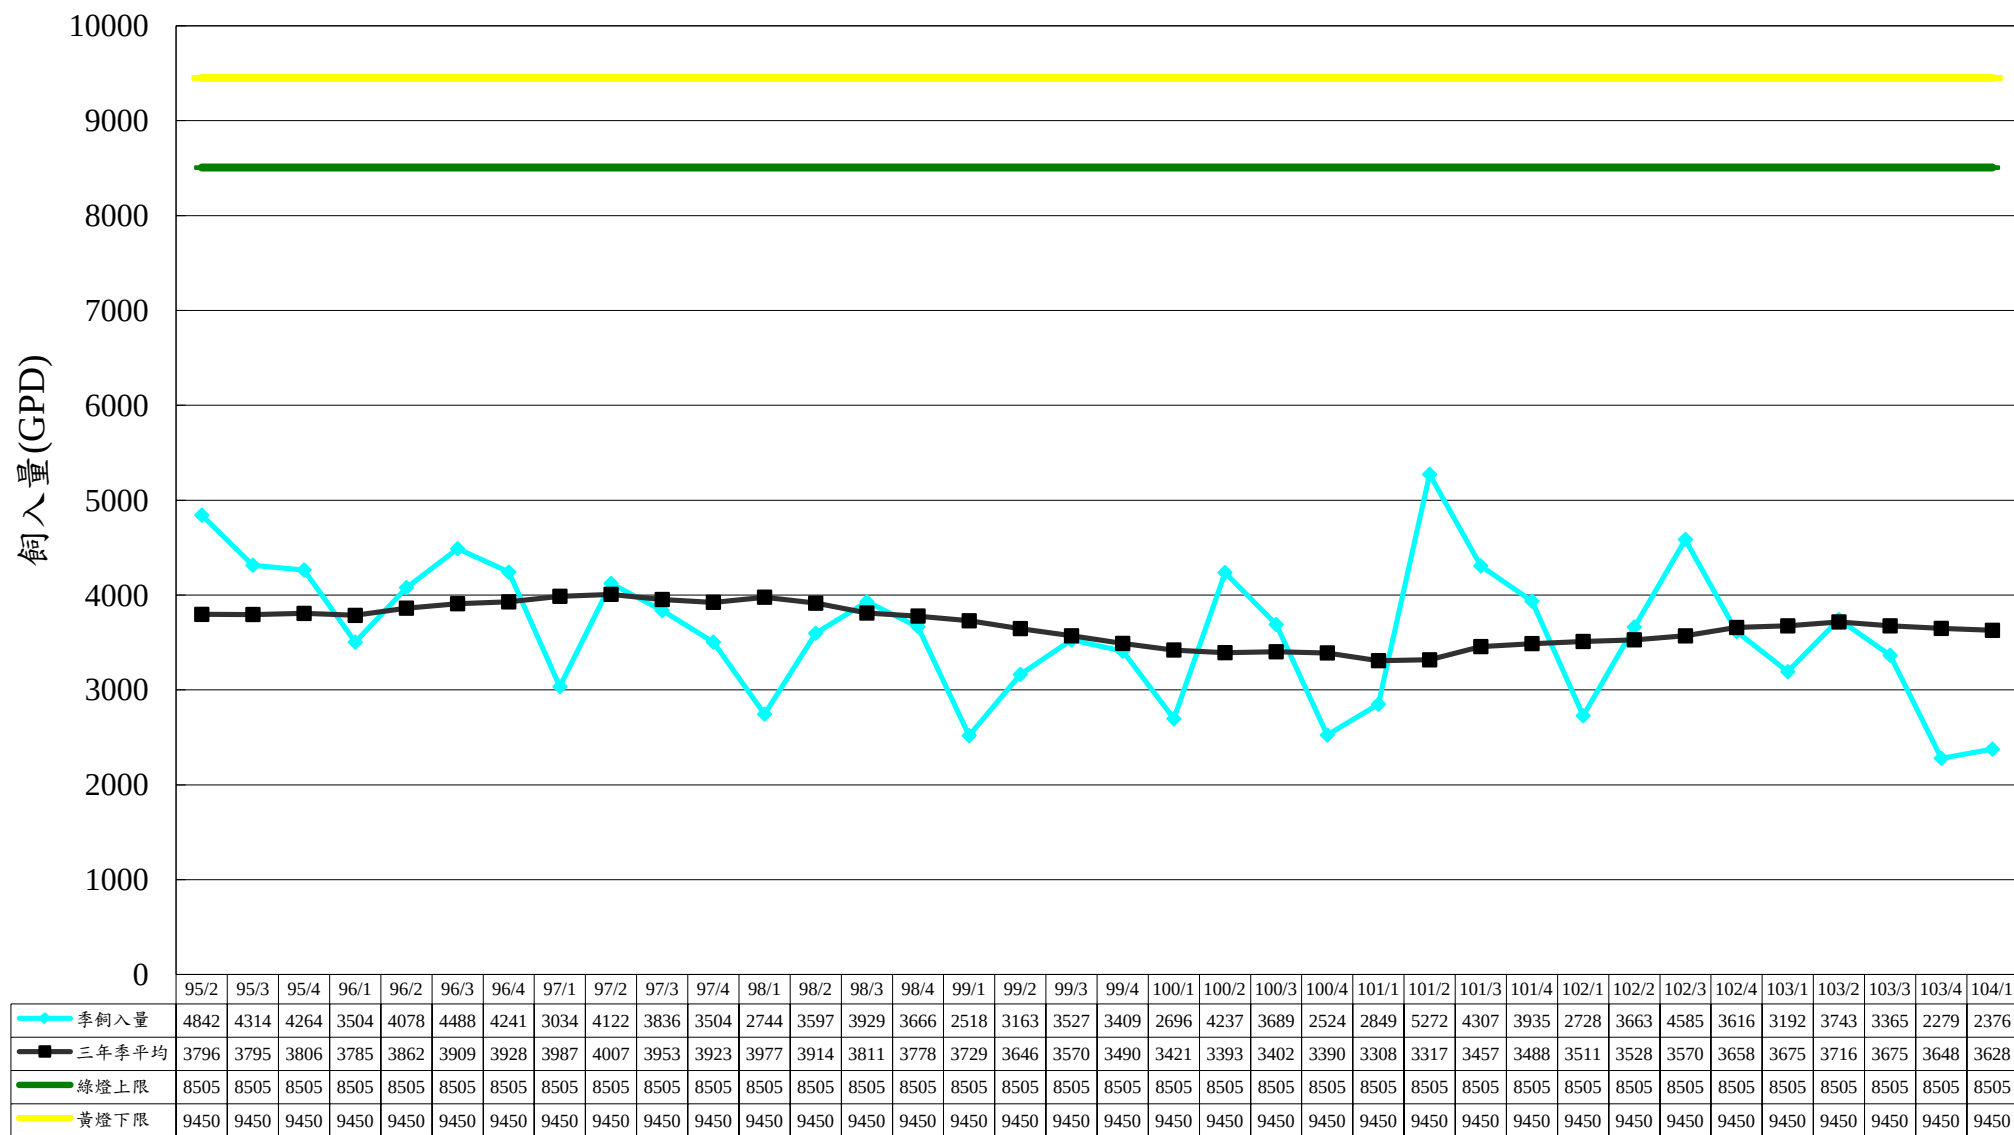


圖3-1 核三廠95~103年廢液飼入量圖